

**DIRECTIVES D'INSTALLATION****\*SH1BF4M2SX - 24K, 36K, 48K, & 60K (2, 3, 4, & 5 TON) - BI-ÉTAGES SÉRIES****IMPORTANT****REMARQUE À L'INTENTION DES  
INSTALLATEURS :**

Il est de votre responsabilité de mieux connaître ce produit que votre client. Cela inclut la capacité d'installer le produit conformément aux directives de sécurité strictes et d'informer le client sur la façon d'utiliser et de maintenir l'appareil pour assurer la durée de vie du produit. La sécurité doit toujours être le facteur déterminant lors de l'installation de ce produit, et le fait de faire preuve de bon sens est également important. Prêtez attention à tous les avertissements de sécurité et toute autre remarque spéciale donnée dans le manuel. L'installation inappropriée de l'appareil ou le non-respect des avertissements de sécurité risque d'entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Ces directives sont principalement destinées à aider les installateurs qualifiés et expérimentés dans l'installation de cet appareil. Certains codes locaux exigent que ce type d'appareil soit installé par un installateur/réparateur agréé. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant de commencer l'installation. Remettre ces instructions dans les documents du client pour référence future.

**NE PAS DÉTRUIRE. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET  
CONSERVER EN UN LIEU SÛR POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

**RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ ..... 2****INSTALLATION DE LA THERMOPOMPE..... 3**

Renseignements généraux.....	3
Avant d'installer la thermopompe .....	3
Positionnement de la thermopompe .....	3
Retrait de l'emballage .....	3
Niveau du sol .....	3
Sur le toit.....	3
Branchement des conduites de frigorigène entre les appareils intérieur et extérieur .....	4

**CÂBLAGE ÉLECTRIQUE..... 4**

Liste de contrôle avant le branchement électrique .....	4
Tension de ligne .....	4
Mise à la terre .....	5
Thermostat/Raccordements basse tension .....	5
CoreSense™ Diagnostics Module .....	5
Protection du compresseur .....	5
Réinitialisation des codes d'alerte.....	5
Moteur du ventilateur extérieur.....	6
Matériel facultatif.....	6
Trousse de mise à niveau du transformateur .....	6

**DÉMARRAGE ET RÉGLAGES ..... 6**

Liste de contrôle avant démarrage .....	6
Procédures de démarrage .....	6
Températures de fonctionnement.....	6
Circulation d'air – souffleur intérieur .....	6
Système de climatisation .....	6
Chauffage du système .....	7
Protection de cycle court .....	7
Tiges d'essai du panneau de commande de dégivrage .....	7

**ENTRETIEN DE LA THERMOPOMPE..... 7**

Désassemblage du panneau .....	7
Installation du panneau.....	7

**CHARGE DE FRIGORIGÈNE..... 8**

Chargement de l'appareil en mode climatisation.....	8
Si la température extérieure est de 65 degrés F ou plus : ....	8
Si la température extérieure est entre 35 degrés F et 65 degrés F : .....	9
Si la température extérieure est inférieure à 35 degrés F : ...	9

**SCHÉMAS DE CÂBLAGE..... 10**

Figure 7. Schéma de câblage pour les modèles de 2 tonnes avec Coresense™.....	10
Figure 8. Schéma de câblage pour les modèles de 3, 4, et 5 tonnes avec CoreSense™ .....	11

**CORESENSE™ TROUBLESHOOTING..... 12**

Table 3. Diagnostics et dépannage à DEL Coresense™ .....	12
--	----

**LISTE DE CONTRÔLE D'INSTALLATION ..... 16****PIÈCES DE RECHANGE..... 16**

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ

INSTALLATEUR : Veuillez lire toutes les instructions avant d'entretenir cet équipement. Prêtez attention à tous les avertissements de sécurité et toute autre remarque spéciale donnée dans le manuel. Des symboles de sécurité sont fréquemment utilisés dans l'ensemble de ce manuel pour désigner un degré ou un niveau de gravité et ne doivent pas être ignorés. **AVERTISSEMENT** – Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner des blessures ou la mort. **MISE EN GARDE** – Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner des blessures mineures ou modérées, ou des dommages matériels.

### **AVERTISSEMENT :**

#### **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION**

**Le non-respect des avertissements de sécurité pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels importants.**

**Un entretien inapproprié peut provoquer un fonctionnement dangereux, des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.**

- Avant toute intervention, coupez l'alimentation électrique à l'appareil.
- Pour l'entretien des commandes, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. Rebranchez les fils correctement.
- Vérifiez le bon fonctionnement après l'intervention.

### **AVERTISSEMENT :**

**La thermopompe à deux blocs est expédiée avec une charge de frigorigène R410A et prête pour l'installation. Si des réparations nécessitent l'évacuation et la recharge, ces opérations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié dûment formé qui connaît à fond ce type d'équipement. Le propriétaire ne doit en aucun cas tenter d'installer ou de réparer cet appareil. Toute dérogation à cet avertissement peut endommager l'appareil ou causer des blessures ou la mort.**

### **MISE EN GARDE :**

**Cet appareil utilise du frigorigène R-410A. N'utilisez aucun autre frigorigène dans cet appareil. L'utilisation d'un autre frigorigène endommagerait l'appareil.**

### **AVERTISSEMENT :**

**À moins d'indication contraire dans ces directives, n'utilisez que des trousseaux ou des accessoires autorisés avec ce produit. L'installation, la réparation, le réglage ou l'entretien inapproprié peut causer des explosions, un incendie, une décharge électrique ou d'autres conditions dangereuses qui peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels.**

- L'installation de l'appareil peut requérir du brasage. L'installateur doit respecter les codes de sécurité et porter l'équipement de protection approprié (lunettes de protection, gants de travail, extincteur, etc.) pendant les opérations de brasage.
- Respectez toutes les mises en garde qui figurent dans les documents et sur les insignes et étiquettes de l'appareil. Lisez et comprenez à fond les instructions qui accompagnent l'appareil avant de commencer l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.
- Manipuler cet appareil ou retirer des composants avec soin. Les arêtes vives en métal présentes sur tout appareil fabriqué en tôle peuvent causer des blessures.

### **AVERTISSEMENT :**

**L'information contenue dans le présent manuel doit être respectée pendant l'installation, l'entretien et le fonctionnement de cet appareil. Les personnes non qualifiées ne doivent pas tenter d'interpréter ces instructions ou d'installer cet équipement. Le non-respect des recommandations de sécurité peut causer des dommages à l'équipement ou des blessures graves, voire mortelles.**

- L'installateur doit respecter tous les codes et règlements locaux qui régissent l'installation de ce type d'équipement. Les codes et règlements locaux ont préséance sur toute recommandation contenue dans les présentes instructions. Consultez les codes locaux du bâtiment et le National Electric Code (ANSI CI) pour des exigences d'installation spéciales.
- Tout le câblage électrique doit être effectué conformément aux codes et règlements locaux, d'État et fédéraux ainsi qu'au National Electric Code (ANSI/NFPA 70) ou, au Canada, au Code canadien de l'électricité partie 1 CSA C.22.1.
- Cet équipement contient du frigorigène liquide et gazeux sous haute pression. **N'UTILISEZ AUCUNE PORTION DE LA CHARGE POUR UNE PURGE NI POUR LA DÉTECTION DE FUITES.** L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par un technicien qualifié qui connaît à fond ce type d'équipement.
- De la tuyauterie en cuivre recuit pour frigorigène doit être utilisée pour l'installation du système. La tubulure d'aspiration du frigorigène doit être entièrement isolée.
- Cet appareil est conçu pour les installations extérieures seulement et il doit être positionné tel que décrit à la [page 3](#).

## INSTALLATION DE LA THERMOPOMPE

### Renseignements généraux

Thermopompes à deux blocs sont conçues seulement pour les installations extérieures sur toit ou au niveau du sol. La capacité et l'efficacité de cet appareil ont été testées conformément aux normes AHRI et l'appareil procurera de nombreuses années de confort sécuritaire et fiable pourvu qu'il soit installé et entretenu correctement. L'utilisation abusive ou inappropriée et l'entretien inapproprié peuvent raccourcir la vie de l'appareil et causer des dangers.

Pour obtenir un rendement optimal et minimiser les défaillances de l'équipement, il est recommandé d'entretenir régulièrement cet appareil. L'entretien approprié de cet appareil requiert certains outils et certaines compétences mécaniques.

### Avant d'installer la thermopompe

- ✓ La charge de refroidissement de la zone à climatiser doit être calculée et un système de capacité adéquate doit être sélectionné. Il est recommandé que la zone à climatiser soit complètement isolée et scellée à l'épreuve des vapeurs.
- ✓ Vérifiez l'alimentation électrique et assurez-vous qu'elle convient au fonctionnement de l'appareil. Le système doit être branché et assuré par une protection de circuit conforme aux codes du bâtiment locaux. En cas de questions à propos de l'alimentation électrique, communiquez avec le fournisseur d'électricité local.
- ✓ La section intérieure (appareil de traitement d'air, fournaise, etc.) doit être installée avant le passage des conduites de frigorigène. Consultez les directives d'installation de l'appareil intérieur pour les détails d'installation.
- ✓ Tous les appareils sont emballés de façon sécuritaire au moment de leur expédition; à leur arrivée, inspectez-les soigneusement pour détecter tout dommage avant d'installer l'appareil sur le terrain. Assurez-vous que les ailettes du serpentin sont droites. Au besoin, brossez les ailettes pour réparer celles qui sont aplaties ou tordues. Les réclamations pour dommages (visibles ou cachés) doivent être déposées immédiatement auprès du transporteur.
- ✓ Veuillez consulter votre distributeur pour des informations sur l'entretien ou la disponibilité des contrats d'entretien. Lisez toutes les directives avant d'installer l'appareil.

### Positionnement de la thermopompe

- Vérifiez le site d'installation pour trouver l'emplacement idéal pour l'installation de l'appareil extérieur.
- Les obstacles aériens, les zones mal aérées et les zones propices à l'accumulation de débris sont à proscrire. Consultez la (Figure 1).
- Un dégagement suffisant pour permettre à l'air de circuler sans obstruction à travers le serpentin extérieur doit être maintenu pour obtenir le rendement nominal. Voyez la Figure 1 pour les exigences relatives au dégagement minimal.
- Il faut tenir compte de la disponibilité de l'alimentation électrique, de l'accessibilité pour l'entretien, du bruit et de l'ombre.

### Retrait de l'emballage

Pour prévenir les dommages aux raccords de conduites, retirez délicatement le carton et la notice d'emploi de l'équipement. Jetez le carton d'emballage..

### Niveau du sol

Les installations au niveau du sol doivent être positionnées conformément aux codes du bâtiment et ordonnances locaux ainsi qu'aux exigences suivantes :

- Les dégagements doivent respecter ceux qui sont illustrés à la Figure 1.
- Une dalle de montage adéquate doit être installée et séparée de la fondation de l'édifice. La dalle doit être au niveau et assez résistante pour supporter le poids de l'appareil. La dalle doit être à au moins 5 cm au-dessus du sol et offrir un drainage adéquat. Voyez la Figure 1.

### Sur le toit

- La méthode de montage doit être conçue de façon à ne pas surcharger la charpente du toit ni transmettre de bruit à l'intérieur de la structure. Le toit doit être en mesure de supporter le poids de l'appareil.
- Le périmètre complet de l'appareil doit être supporté par le dessous. Le support doit être fait de matériaux résistants et installés avant l'appareil.
- Le support doit être construit de manière à soulever l'appareil 15 cm au-dessus du toit.f.

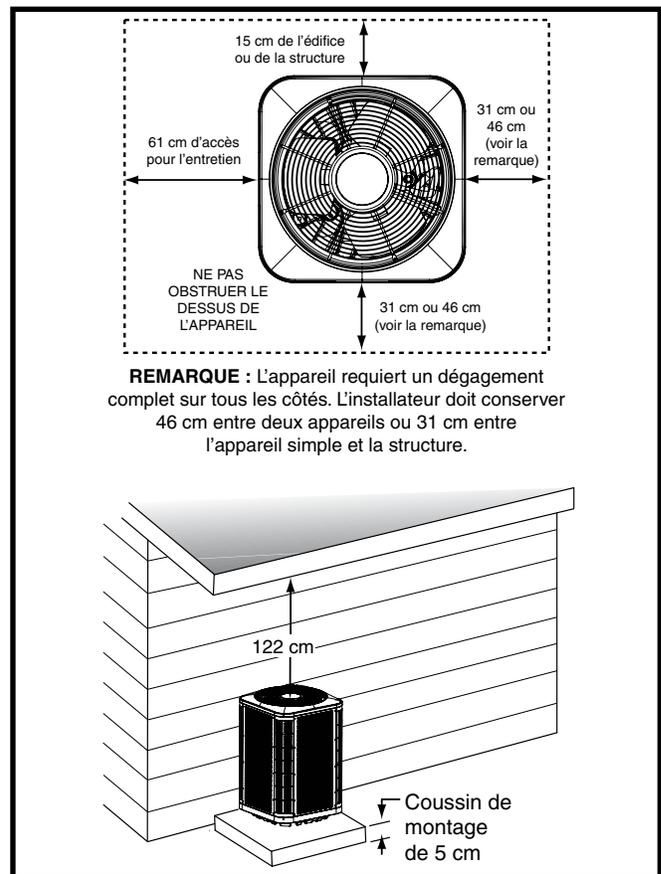


Figure 1. Dégagements requis

---

**⚠ MISE EN GARDE :**

---

**Pendant l'entretien, couvrir ou sceller les ouvertures pour minimiser l'exposition du système de refroidissement à l'air afin d'éviter l'accumulation d'humidité et d'autres contaminants.**

---

Une fois l'emplacement des appareils extérieur et intérieur choisi, posez les conduites de frigorigène entre les appareils en suivant des pratiques d'installation sûres.

- Au moment de connecter des conduites de frigorigène, il est recommandé de faire circuler de l'azote sec à travers les joints pendant le brasage. Cela prévient l'oxydation interne et la formation de tartre.
- Les conduites de frigorigène doivent être passées de façon à minimiser leur longueur et le nombre de coudes qu'elles comportent.
- La conduite de frigorigène doit être supportée de façon à ne pas vibrer ni s'user par frottement pendant le fonctionnement du système.
- Aucun débris ne doit entrer dans la conduite pendant l'installation.
- L'installateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les composantes du système installées sur place qui contiennent du frigorigène sont installées conformément aux directives et à des pratiques d'installation sûres afin d'assurer le bon fonctionnement et la longévité du système.
- La longueur maximale recommandée pour la conduite de frigorigène d'interconnexion est de 22,86 m (75 pi) et l'écart d'élévation entre l'appareil intérieur et l'appareil extérieur ne doit pas dépasser 6,1 m (20 pi).
- Si une formation précise des conduites de frigorigène est requise, il est recommandé d'utiliser un outil pour plier les tuyaux de cuivre. Évitez les courbes trop accentuées et tout contact entre les conduites de frigorigène et les surfaces métalliques.
- Un déshydrateur-filtre est fourni avec l'appareil et il doit être installé dans la conduite de liquide du système. Si l'installation remplace un système qui possède déjà un déshydrateur-filtre dans la conduite de liquide, le déshydrateur-filtre doit être remplacé par celui qui accompagne cette appareil. Le déshydrateur-filtre doit être installé conformément à la notice d'installation du fabricant.
- Le matériel facultatif, tel que les vannes électromagnétiques de conduite de liquide, les dispositifs de contrôle d'air ambiant, etc., doit être installé conformément à la notice d'installation du fabricant.

---

**⚠ AVERTISSEMENT :**

---

**RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION**

**Le non-respect des avertissements de sécurité pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels importants.**

**Un entretien inapproprié peut provoquer un fonctionnement dangereux, des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.**

- **Avant toute intervention, coupez l'alimentation électrique à l'appareil.**
- **Pour l'entretien des commandes, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. Rebranchez les fils correctement.**
- **Vérifiez le bon fonctionnement après l'intervention.**

- Les branchements électriques doivent être conformes à tous les codes locaux applicables et à la révision actuelle du Code d'électricité national (ANSI/NFPA 70).
- Pour les installations canadiennes, les branchements électriques et la mise à la terre doivent être conformes au Code canadien de l'électricité actuel (CSA C22.1 ou codes locaux).

**Liste de contrôle avant le branchement électrique**

- ✓ Assurez-vous que la tension, la fréquence et la phase de la source d'alimentation correspondent aux spécifications de la plaque signalétique de l'appareil.
- ✓ Assurez-vous que l'alimentation obtenue par le fournisseur est suffisante pour supporter la charge supplémentaire de cet équipement. Consultez l'étiquette de câblage de l'appareil pour connaître le câblage à haute et à basse tension approprié.
- ✓ Assurez-vous que le câblage d'usine correspond au schéma de câblage de l'appareil. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées. Voyez le [Figure 7, \(page 10\)](#), & [Figure 8, \(page 11\)](#).

**Tension de ligne**

- Un schéma de câblage se trouve à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'appareil extérieur. L'installateur doit se familiariser avec le schéma de câblage avant d'effectuer tout branchement électrique sur l'appareil extérieur.
- **Un disjoncteur électrique doit être situé à portée de vue de l'appareil et facilement accessible.** Ce sectionneur doit être en mesure de mettre l'unité extérieure hors tension.
- Il est recommandé que la tension de ligne fournie à l'appareil provienne d'un circuit de dérivation dédié muni d'un fusible ou d'un disjoncteur approprié pour l'appareil. La taille minimale des conducteurs électriques et des protections de circuit doit respecter les normes inscrites sur la plaque signalétique de l'appareil extérieur. Toute autre méthode de câblage doit être acceptée par l'autorité compétente.
- L'appareil extérieur requiert des branchements électriques tant à l'alimentation électrique qu'au circuit de commande. Se reporter au schéma de câblage de l'appareil pour l'identification et l'emplacement des points de branchement de l'appareil extérieur. Consultez la [Figure 7, \(page 10\)](#), & [Figure 8, \(page 11\)](#). Effectuez tous les branchements électriques conformément à tous les codes et règlements applicables.
- Une protection contre les surintensités doit être installée au panneau de distribution du circuit et sa capacité doit correspondre à la plaque signalétique de l'appareil en plus de respecter tous les codes locaux applicables. Consultez la plaque signalétique

de l'appareil pour connaître l'intensité maximale du circuit et les limites de protection maximales contre les surintensités.

- Assurez une alimentation électrique à l'appareil qui respecte le schéma de câblage et la plaque signalétique de l'appareil. Branchez les fils de la ligne de tension aux bornes sur la plaque de branchement située à l'intérieur du compartiment de contrôle.
- Utilisez seulement du fil de cuivre pour l'alimentation électrique de tension de ligne de cet appareil, tel que décrit dans conformément aux normes courantes du « Code national de l'électricité » (ANSI/NFPA 70), aux codes locaux applicables ET ainsi et la notice d'installation qui accompagne le matériel en question.
- Au moment de l'expédition, les appareils de 208/230 volts sont câblés en usine pour un fonctionnement sur 230 volts. Pour les appareils utilisés dans une installation de 208 volts, retirez le fil de la borne de 240 V et branchez-le dans la borne 208 V.
- Le matériel facultatif qui doit être branché à l'alimentation électrique ou aux circuits de commande doit être câblé conformément aux normes courantes du « Code national de l'électricité » (ANSI/NFPA 70), aux codes locaux applicables ainsi qu'à et la notice d'installation qui accompagne le matériel en question.
- Pour appareils de 2 tonnes seulement : Reliez ensemble Y/Y2 et Y1 sur le panneau de commande de l'appareil intérieur afin que l'appareil intérieur fonctionne au second étage en mode climatisation.

### Mise à la terre

## AVERTISSEMENT :

**Le boîtier de l'appareil doit être équipé d'une prise de terre électrique ininterrompue et continue pour minimiser les blessures en cas de défaillance électrique. Ne pas utiliser de tuyauterie de gaz en guise de mise à la terre électrique.**


Cet appareil doit être mis à la terre électriquement conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au Code national de l'électricité (ANSI/NFPA 70) ou au Code de l'électricité CSA C22.1. Utilisez la prise de terre fournie dans la boîte de commande pour mettre l'appareil à la terre

### Thermostat/Raccordements basse tension


- Les branchements du thermostat doivent être effectués conformément aux directives qui accompagnent le thermostat et l'appareil intérieur. Une installation résidentielle typique avec thermostat de thermopompe et appareil de traitement d'air est montrée à l'an [Figure 2](#).
- L'appareil extérieur est conçu pour fonctionner sur un circuit de commande de 24 volts c.a. classe II. Le câblage du circuit de commande doit respecter les normes actuelles du Code national de l'électricité (ANSI/NFPA 70) ainsi que les codes locaux applicables.
- Les fils à basse tension doivent être branchés correctement dans les bornes à basse tension des appareils.
- Le thermostat doit être monté à environ 1,5 m au-dessus du sol sur un mur intérieur. N'installez PAS le thermostat sur un mur extérieur ou à tout autre emplacement où la chaleur rayonnante d'un foyer, la lumière du soleil ou les appareils d'éclairage et la chaleur par convection des registres à air chaud ou des appareils électriques pourraient avoir une incidence négative sur son fonctionnement. Consultez la feuille de directives du fabricant du thermostat pour obtenir les renseignements de montage et d'installation détaillés..

### CoreSense™ Diagnostics Module (Certains modèles seulement)

Le module de diagnostic CoreSense™ ([Figure 3](#)) est une innovation révolutionnaire pour le diagnostic des pannes de systèmes à thermopompe et conditionneur d'air. Le module s'installe facilement dans la boîte électrique de l'appareil extérieur près du contacteur

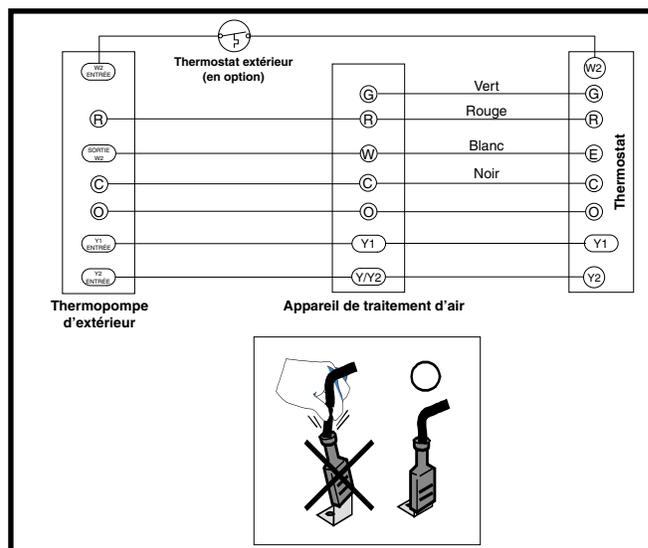

**Figure 2. Thermopompe bi-étages typique avec thermostat extérieur en option et appareil de traitement d'air à vitesse variable**

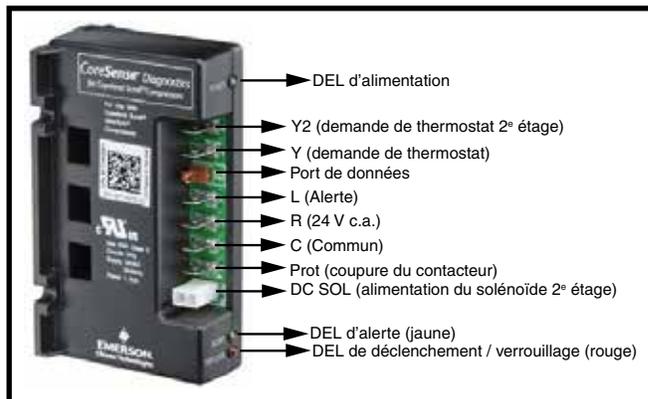

**Figure 3. Module de diagnostic CoreSense™**

du compresseur. En utilisant le compresseur comme un capteur, le module de diagnostic CoreSense aide le technicien à diagnostiquer plus précisément les défauts du système ou du compresseur.

Un indicateur à DEL clignotant communique le code d'ALERTE et une clé de diagnostic est imprimée sur le côté du module pour aider le technicien à cerner rapidement la cause du problème. Les codes d'identification des alertes figurent également dans le [Table 3, \(page 12\)](#).

### Protection du compresseur

Le module de diagnostic CoreSense™ utilise des algorithmes exclusifs pour protéger le compresseur et le système contre les déclenchements répétés des contrôles de pression du système et la surcharge interne du compresseur. La borne de protection du module doit être branchée en série avec les protecteurs basse pression et haute pression du système, ainsi que le contacteur du compresseur. Lorsque le module détecte une série de déclenchements tel que décrit ci-dessous, il actionne une fonction de verrouillage qui ouvre les contacts de protection du module normalement fermés, ce qui coupe l'alimentation au contacteur et arrête le compresseur.

### Réinitialisation des codes d'alerte

Lorsque le module de diagnostic CoreSense™ a détecté une série de conditions défavorables qui ont causé le verrouillage du compresseur, une fois la situation corrigée, il faut réinitialiser manuellement le module pour supprimer tout code d'alerte affiché.

La méthode principale à utiliser pour supprimer le code et réinitialiser l'alerte consiste à enfoncer le bouton de réinitialisation sur le module.

**REMARQUE :** L'enfoncement du bouton de réinitialisation requiert une épingle ou un mini-tournevis pour l'électronique. Ce bouton doit être enfoncé pendant au moins une seconde pour réinitialiser le module. L'enfoncement du bouton de réinitialisation supprime le code de verrouillage le plus récent ainsi que l'historique de marche des sept derniers jours. Il ne supprime pas l'historique permanent du module. Dans le cas du module à trois fils, les codes peuvent être réinitialisés ou supprimés en coupant puis remettant l'alimentation du module. Cela peut se faire en débranchant la borne commune (C). Cette méthode ne supprime pas l'historique de marche des sept derniers jours.

### Moteur du ventilateur extérieur

Si l'appareil est doté d'un moteur de ventilateur de condenseur à 2 vitesses, ce moteur fonctionne à basse vitesse en mode refroidissement faible et à grande vitesse en mode refroidissement élevé. Un relais dans la zone de commande fait passer le moteur de basse à grande vitesse lorsque l'appareil est réglée sur refroidissement élevé. Les autres modèles qui utilisent des moteurs à ventilateur à vitesse variable et couple fixe BLDC ne requièrent pas de relais

### Matériel facultatif

Le matériel facultatif qui doit être branché à l'alimentation électrique ou aux circuits de commande doit être câblé conformément aux normes courantes du Code national de l'électricité (ANSI/NFPA 70), aux codes locaux applicables ainsi qu'à la notice d'installation qui accompagne le matériel en question. Le matériel facultatif (dispositifs de contrôle d'air ambiant, dispositifs de démarrage immédiat, etc.) doit être installé conformément à la notice d'installation du fabricant. Une vérification de fonctionnement doit être effectuée conformément aux procédures d'essai qui accompagnent l'équipement.

### Trousse de mise à niveau du transformateur

Si cette thermopompe à 2 étages est installée en association avec un appareil de chauffage au gaz et un dispositif de combustibles fossiles, le transformateur de l'appareil de chauffage DOIT être modifié pour rencontrer la norme de 60 VA, ou en utilisant une trousse de mise à niveau de transformateur (904077). Pour mettre le transformateur à niveau:

- Retirez le transformateur existant et installez le nouveau transformateur 60 VA..
- Retirez le fusible de 3 A du panneau de commande de la fournaise et installez le fusible de 5 A fourni.

**REMARQUE:** Le nouveau transformateur peut être plus gros que le transformateur existant qui est installé dans la fournaise. Si c'est le cas, montez le transformateur 60 VA à l'aide de l'un des trous de montage dans le panneau de la fournaise. Sur l'autre côté, percez un trou de 3,8 mm (0,149 po) dans le panneau et utilisez l'attache existante ou utilisez une attache autotaraudeuse pour fixer l'autre côté du transformateur.

CLIMATISATION		CHAUFFAGE	
MIN	MAX	MIN	MAX
60 (°F) / 16 (°C)	115 (°F) / 46 (°C)	-10 (°F) / -23(°C)	70 (°F) 21 (°C)

**Tableau 1. Températures de fonctionnement de la thermopompe**

## DÉMARRAGE ET RÉGLAGES

### Liste de contrôle avant démarrage

- ✓ Assurez-vous que l'appareil est de niveau et qu'il a des dégagements suffisants pour permettre une libre circulation de l'air.
- ✓ Assurez-vous que le serpentín extérieur et le dessus de l'appareil ne comportent pas d'obstacles ni de débris et que tous les panneaux d'accès/de commande de l'appareil sont en place.
- ✓ Assurez-vous que les fils d'alimentation de tension de ligne sont bien branchés et que l'appareil est mis à la terre de façon appropriée.
- ✓ Assurez-vous que les fils à basse tension sont branchés solidement aux fils appropriés dans la plaque à borne basse tension.
- ✓ Assurez-vous que la protection de surtension du circuit d'alimentation est de la taille appropriée.
- ✓ Assurez-vous que le thermostat est câblé correctement.

### Procédures de démarrage

## AVERTISSEMENT :

**Cet appareil est équipé d'une chaufferette de carter. Attendez 24 heures avant de continuer les procédures de démarrage pour permettre au carter du compresseur de climatisation de chauffer. Si ce délai n'était pas respecté, des dommages pourraient survenir et causer une panne prématurée du système. Cet avertissement doit être suivi au démarrage initial et chaque fois que l'alimentation a été coupée pendant 12 heures ou plus.**

### Températures de fonctionnement

Cet équipement a été conçu pour fonctionner à l'intérieur des températures spécifiées dans le [Table 1](#). L'utilisation de l'équipement en mode chauffage à plus de 70 °F peut requérir l'utilisation d'une trousse de commande de thermopompe à température douce ou la transition au chauffage d'urgence ou auxiliaire.

### Circulation d'air – souffleur intérieur

- Réglez le commutateur du thermostat sur le mode du système « OFF » (arrêt) et le mode du ventilateur sur ON.
- Assurez-vous que le souffleur fonctionne continuellement. Vérifiez l'arrivée d'air aux registres d'alimentation et réglez l'ouverture des registres pour équilibrer la distribution de l'air. Si l'air détecté est insuffisant, examinez les conduites pour détecter toute fuite ou obstruction.
- Réglez le ventilateur sur le thermostat sur AUTO et assurez-vous que le souffleur s'arrête.

### Système de climatisation

- Réglez le mode du thermostat sur « COOL » (climatisation) et le mode du ventilateur sur AUTO. Baissez graduellement le point de consigne du thermostat sous la température ambiante et assurez-vous que l'appareil extérieur et le souffleur intérieur se mettent à fonctionner.
- Assurez-vous que la roue du souffleur tourne dans la direction indiquée par la flèche. Assurez-vous que l'air qui est poussé par le ventilateur intérieur est plus frais que la température ambiante. Vérifiez s'il y a des bruits inhabituels. Si des bruits inusités se produisent, repérez la source du bruit et corrigez le problème au besoin.
- Vérifiez les pressions ÉLEVÉE et BASSE du frigorigène.
- Laissez le système fonctionner pendant plusieurs minutes, puis réglez le sélecteur de température au-dessus de la température ambiante. Assurez-vous que le ventilateur et le compresseur s'arrêtent avec le thermostat. **REMARQUE :** Le souffleur doit également s'arrêter à moins que le commutateur du ventilateur ne soit réglé sur la position « ON » (marche).

## Chauffage du système

1. Réglez le mode du thermostat sur « HEAT » (chauffage) et la température en dessous de la température ambiante.
2. Assurez-vous que l'appareil extérieur et le ventilateur intérieur s'arrêtent. Après 5 minutes, augmentez le point de consigne du thermostat jusqu'à la température la plus élevée.
3. Assurez-vous que l'appareil extérieur et le ventilateur intérieur se remettent en marche. Vérifiez la température de l'air qui sort du ventilateur et s'assurer qu'il est plus chaud que l'air ambiant. Vérifiez s'il y a des bruits inhabituels. Si des bruits inusités se produisent, repérez la source du bruit et corrigez le problème au besoin.

**REMARQUE :** Les autres sources de chauffage (appareil de chauffage électrique ou à combustibles fossiles, appareil de traitement d'air avec options de chauffage électrique, etc.) qui se raccordent à la thermopompe doivent être testés pour vérifier leur fonctionnement et leur compatibilité avec la thermopompe. Consultez la notice d'installation de cet équipement et effectuer une vérification de fonctionnement conforme aux directives du fabricant.

## Protection de cycle court

1. Placez le système en mode COOLING (climatisation) et notez la température de consigne du thermostat.
2. Augmentez graduellement la température de réglage jusqu'à ce que l'appareil extérieur et le souffleur intérieur s'arrêtent.
3. Abaissez immédiatement le point de réglage du thermostat jusqu'à son niveau antérieur et assurez-vous que le ventilateur intérieur se met en marche et que l'unité extérieure ne redémarre pas.
4. Après environ 3 minutes, assurez-vous que l'appareil extérieure se remet en marche et que l'air soufflé à l'intérieur de l'édifice est plus frais que l'air ambiant.

## Tiges d'essai du panneau de commande de dégivrage

- L'installation d'un cavalier entre les tiges d'essai pendant moins de 1 seconde neutralise la minuterie anti cycle court.
- L'installation d'un cavalier entre les tiges d'essai pendant plus de 1 seconde force l'appareil à effectuer un cycle de dégivrage. Dès que le cavalier est enlevé, le cycle de dégivrage prend fin tel que déterminé par les critères typiques..
- Vérifiez l'indicateur de statut (sur le panneau de commande) et comparez-le aux codes donnés dans le [Table 2](#) pour déterminer la description exacte du diagnostic.

INDICATEUR DE STATUT	TYPE DE STATUT	DESCRIPTION DU DIAGNOSTIC
C1	Statut de fonctionnement	Climatisation, 1 <sup>er</sup> étage
C2	Statut de fonctionnement	Climatisation, commande premier étage, intermédiaire
H1	Statut de fonctionnement	Chauffage, 1 <sup>er</sup> étage
H2	Statut de fonctionnement	Chauffage, commande premier étage, intermédiaire
SC	Statut de fonctionnement	Minuterie anti cycle court
DF	Statut de fonctionnement	Dégivrage
--	Statut de fonctionnement	En marche, aucune commande de démarrage
D1	défaillance	Pressostat, faible
D2	défaillance	Pressostat, élevé
D3	défaillance	Capteur de température ambiante
D4	défaillance	Capteur de température du serpentin
D5	défaillance	Panneau de Commande
DF (FLASHING)	Erreur de saisie	Dégivrage forcé – court-circuit d'essai appliqué pendant plus de 11 minutes

**Tableau 2. Indicateurs de statut du panneau de commande de dégivrage**

## ENTRETIEN DE LA THERMOPOMPE

### **AVERTISSEMENT :**

**Pour prévenir les risques d'électrocution, de blessures ou de décès, débranchez toutes les sources d'alimentation électrique de l'appareil avant d'effectuer un entretien ou une réparation. L'appareil peut avoir plus d'une source d'alimentation électrique.**

Il est important de bien entretenir de la thermopompe pour assurer son fonctionnement optimal. L'entretien approprié de cet appareil requiert certains outils et certaines compétences mécaniques. Si vous ne possédez pas les compétences, communiquez avec votre détaillant pour obtenir de l'assistance. Consultez votre détaillant local sur la disponibilité des contrats d'entretien. L'entretien de routine doit inclure les éléments suivants : • Inspect and clean or replace air filters at the beginning of each heating and cooling season, or more frequently if required.

- Inspectez le serpentin extérieur au début de chaque saison de climatisation. Retirez tout débris. Nettoyez le serpentin extérieur et les volets au besoin avec un détergent doux et de l'eau. Rincez à fond avec de l'eau.
- Assurez-vous que les branchements électriques sont serrés au début de chaque saison de chauffage ou de climatisation. Faites l'entretien au besoin.

### **MISE EN GARDE :**

**L'appareil ne doit jamais fonctionner sans filtre dans le retour d'air. Remplacez les filtres de Tableaux avec des filtres du même type et de la même taille.**

- N'ajoutez pas d'huile dans les moteurs qui ne sont pas pourvus de conduites d'huile. Le compresseur est scellé hermétiquement et il n'a pas besoin de lubrification.
- Pour accéder aux composants internes de l'appareil, consultez la [Figure 4, \(page 8\)](#) pour désassembler le panneau et la pour installer le panneau.

## Désassemblage du panneau

1. Retirez les vis qui retiennent le panneau.
2. Glissez le panneau vers le haut et le bac supérieur pour dégager la bride inférieure du bac inférieur. Voyez la [Figure 4, \(page 8\)](#).
3. Faites basculer le bas du panneau vers l'extérieur et tirez le panneau vers le bas pour le retirer de l'appareil.

## Installation du panneau

1. Insérez les coins supérieurs des brides latérales du panneau dans les rainures du montant de coin, tel que montré dans la Vue détaillée A à la [Figure 5, \(page 8\)](#).
2. Soulevez le panneau pour l'insérer dans le bac supérieur. (Vous pourriez avoir à pousser sur le centre du panneau, dans le haut, pour l'insérer derrière la bordure du bac supérieur.)
3. Basculez le panneau vers l'intérieur et abaissez-le jusqu'à ce qu'il repose sur le bord supérieur du bac inférieur tel que montré à la Vue détaillée B.
4. Installez les vis dans le panneau pour le fixer à l'appareil.

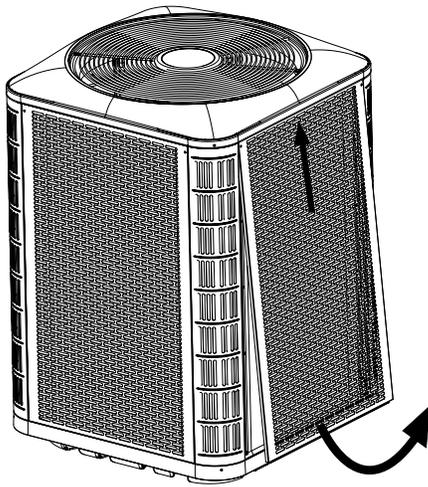


Figure 4. Désassemblage du panneau

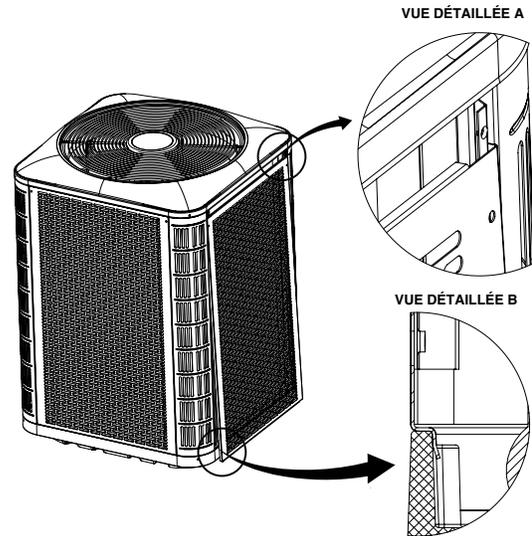


Figure 5. Installation du panneau

## CHARGE DE FRIGORIGÈNE

### **⚠ AVERTISSEMENT :**

La thermopompe à deux blocs est expédiée avec une charge de frigorigène R410A et prête pour l'installation. Si des réparations nécessitent l'évacuation et la recharge, ces opérations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié dûment formé qui connaît à fond ce type d'équipement. Le propriétaire ne doit en aucun cas tenter d'installer ou de réparer cet appareil. Toute dérogation à cet avertissement peut endommager l'appareil ou causer des blessures ou la mort.

Une fois les branchements de conduites de frigorigène effectués, vous devez en tester l'étanchéité et purger la section intérieure de tous les branchements (à l'aide des méthodes appropriées) avant de terminer la charge complète de frigorigène du système.

- Pour obtenir la capacité et l'efficacité nominales, le compresseur doit être exposé au frigorigène pendant au moins 24 heures avant de se mettre en marche, puis le compresseur doit fonctionner pendant au moins 12 heures.
- La charge de frigorigène peut être vérifiée et ajustée par les orifices de service de l'appareil extérieur. Utilisez uniquement les jauges pourvues d'un dispositif dépresseur « Schrader » pour actionner le robinet. Un port d'aspiration commun pour la charge en mode chauffage est inclus et situé sur le panneau d'accès du compresseur au-dessus des soupapes de service de l'appareil extérieur.
- Un pressostat de haute pression est installé en usine dans la conduite d'évacuation du compresseur de l'appareil extérieure. Lorsque la pression manométrique de refoulement dépasse 650 lb/po<sup>2</sup>, l'interrupteur s'ouvre et met l'appareil extérieure hors tension. L'interrupteur se referme lorsque la pression manométrique de refoulement retombe sous 460 lb/po<sup>2</sup>. **REMARQUE :** Ainsi, lorsque l'interrupteur s'ouvre puis se ferme, il faut 3 minutes avant que l'appareil extérieur se remette en marche. Dans des conditions normales, l'interrupteur est fermé.
- Un pressostat de basse pression est installé en usine dans la conduite d'aspiration de l'appareil extérieur. L'interrupteur est conçu pour protéger le compresseur contre une perte de charge en coupant les données du thermostat vers l'appareil. Lorsque la pression d'aspiration tombe sous 20 lb/po<sup>2</sup>, l'interrupteur s'ouvre et met l'appareil extérieur hors tension. L'interrupteur se referme lorsque la pression d'aspiration remonte au-dessus

de 35 lb/po<sup>2</sup>. Ainsi, lorsque l'interrupteur s'ouvre puis se ferme, il y a un délai de cycle court de 3 minutes avant que l'appareil extérieur se remette en marche. Dans des conditions normales, l'interrupteur est fermé.

Pour charger correctement ces appareils :

1. Lisez tout d'abord la notice d'installation.
2. Effectuez toute opération de brasage. (par ex. conduites de système à deux blocs).
3. Testez l'étanchéité et drainez le système en entier à l'aide de méthodes appropriées.
4. Évacuez la charge d'azote de pressurisation.
5. Purgez l'appareil jusqu'à 350 à 500 microns.
6. Gardez l'appareil sous vide pendant au moins 30 minutes.
7. Pesez la quantité appropriée de frigorigène R-410A neuf (ou régénéré). Consultez la Fiche de référence rapide des appareils pour connaître la charge appropriée.

### **Chargement de l'appareil en mode climatisation**

Si la température extérieure est de 65 degrés F ou plus :

Après avoir terminé les branchements des conduites de frigorigène, la détection de fuites et la purge de la section intérieure et de tous les branchements de conduites (à l'aide de méthodes appropriées), effectuez les procédures ci-dessous :

1. Déterminez le supplément de charge recommandé (s'il y a lieu) pour le système à installer. Cette information se trouve dans la fiche de référence rapide de l'appareil.
2. Calculez la quantité de frigorigène supplémentaire requise en fonction de la longueur des conduites de l'installation. Cette information se trouve sur la première page de la fiche de référence rapide de l'appareil.
3. Ajoutez la charge supplémentaire déterminée à l'étape 1 ci-dessus.
4. Ajustez la charge afin qu'elle corresponde au sur-chauffage (pour les systèmes à orifices fixes) ou au sous-refroidissement (pour les systèmes à détendeur thermostatique). Il existe trois ressources différentes pour ce faire :
  - a.) Le site web [chargecalculator.com](http://chargecalculator.com). Ce site décrit le processus de charge étape par étape.
  - b.) Les tableaux de charge situés à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'appareil extérieur. Ces tableaux donnent les cibles de sur-chauffage pour les systèmes à orifices fixes et les cibles de sous-refroidissement pour les systèmes à détendeur thermostatique. Le système doit être chargé de manière à ce que le sur-chauffage/le sous-refroidissement mesurés se trouvent à 1 degré F ou moins de la cible donnée dans le tableau.

### Pour les systèmes à orifices fixes :

- Si le sur-chauffage mesuré à la soupape d'aspiration est **INFÉRIEUR** à la valeur de sur-chauffage recommandée dans le tableau, **RETIREZ** du frigorigène.
- Si le sur-chauffage mesuré à la soupape d'aspiration est **SUPÉRIEUR** à la valeur de sur-chauffage recommandée dans le tableau, **AJOUTEZ** du frigorigène.

### Pour les systèmes à détendeur thermostatique :

- Si le sous-refroidissement mesuré à la soupape de liquide est **INFÉRIEUR** à la valeur de sous-refroidissement recommandée dans le tableau, **AJOUTEZ** du frigorigène.
- Si le sous-refroidissement mesuré à la soupape de liquide est **SUPÉRIEUR** à la valeur de sous-refroidissement recommandée dans le tableau, **RETIREZ** du frigorigène.

- c.) Les tableaux de charge contenus dans les Informations supplémentaires sur la charge sont inclus dans la documentation en ligne. Les tableaux peuvent également être consultés en balayant le code QR qui se trouve sur le panneau électrique de l'appareil. Les pressions données dans ces tableaux sont pour référence seulement et elles doivent être utilisées pour le diagnostic du système. La charge du système doit correspondre aux cibles de sur-chauffage et sous-refroidissement tel que noté précédemment, et non pas aux pressions du système. Suivez la même procédure décrite en 3b ci-dessus.

### Si la température extérieure est entre 35 degrés F et 65 degrés F :

Après avoir terminé les branchements des conduites de frigorigène, la détection de fuites et la purge de la section intérieure et de tous les branchements de conduites (à l'aide de méthodes appropriées), effectuez les procédures ci-dessous :

1. Déterminez le supplément de charge recommandé (s'il y a lieu) pour le système à installer. Cette information se trouve dans la fiche de référence rapide de l'appareil.
2. Calculez la quantité de frigorigène supplémentaire requise en fonction de la longueur des conduites de l'installation. Cette information se trouve sur la première page de la fiche de référence rapide de l'appareil.
3. Ajoutez la charge supplémentaire déterminée à l'étape 1 ci-dessus.
4. Bloquez la décharge du ventilateur extérieur tel que montré dans la [Figure 6](#). Une moitié de l'appareil doit être couverte d'un coin à l'autre tel que montré.
5. Lorsque l'appareil est en mode climatisation, ajustez la charge afin qu'elle corresponde à la cible de sur-chauffage (pour les systèmes à orifices fixes) ou de sous-refroidissement (pour les systèmes à détendeur thermostatique). Il existe deux ressources différentes pour ce faire :
  - a.) Le site web [chargecalculator.com](http://chargecalculator.com). Ce site décrit le processus de charge étape par étape.
  - b.) Les tableaux de charge pour basse température ambiante à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'appareil extérieur. Ces tableaux donnent les cibles de sur-chauffage pour les systèmes à orifices fixes et les cibles de sous-refroidissement pour les systèmes à détendeur thermostatique. Le système doit être chargé de manière à ce que le sur-chauffage/le sous-refroidissement mesurés se trouvent à 1 degré F ou moins de la cible donnée dans le tableau.

### Pour les systèmes à orifices fixes :

- Si le sur-chauffage mesuré à la soupape d'aspiration est **INFÉRIEUR** à la valeur de sur-chauffage recommandée dans le tableau, **RETIREZ** du frigorigène.

- Si le sur-chauffage mesuré à la soupape d'aspiration est **SUPÉRIEUR** à la valeur de sur-chauffage recommandée dans le tableau, **AJOUTEZ** du frigorigène.


### Pour les systèmes à détendeur thermostatique :

- Si le sous-refroidissement mesuré à la soupape de liquide est **INFÉRIEUR** à la valeur de sous-refroidissement recommandée dans le tableau, **AJOUTEZ** du frigorigène.
- Si le sous-refroidissement mesuré à la soupape de liquide est **SUPÉRIEUR** à la valeur de sous-refroidissement recommandée dans le tableau, **RETIREZ** du frigorigène.

### Si la température extérieure est inférieure à 35 degrés F :

Après avoir terminé les branchements des conduites de frigorigène, la détection de fuites et la purge de la section intérieure et de tous les branchements de conduites (à l'aide de méthodes appropriées), effectuez les procédures ci-dessous :

1. Déterminez le supplément de charge recommandé (s'il y a lieu) pour le système à installer. Cette information se trouve dans la fiche de référence rapide de l'appareil.
2. Calculez la quantité de frigorigène supplémentaire requise en fonction de la longueur des conduites de l'installation. Cette information se trouve sur la première page de la fiche de référence rapide de l'appareil.
3. Ajoutez la charge supplémentaire déterminée aux étapes 1 et 2 ci-dessus.
4. Revenez au système lorsque la température extérieure est de 65 degrés F ou plus et suivez la procédure décrite à l'étape 3 de la section intitulée « Si la température extérieure est de 65 degrés F ou plus » ci-dessus.

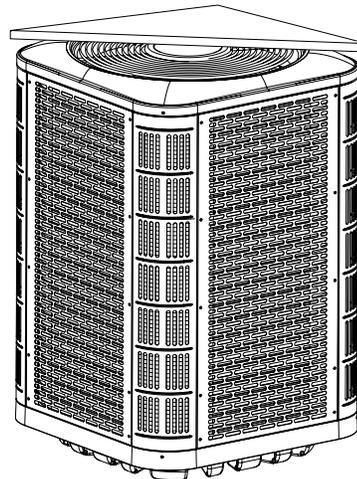

**REMARQUEE:** Une moitié de l'appareil doit être couverte d'un coin à l'autre tel que montré.

**Figure 6. Décharge du ventilateur extérieur bloquée**



# SCHÉMA DE CÂBLAGE

## Thermopompe bi-étages à deux blocs (section extérieure) avec Coresense et moteur de ventilateur PSC 208/230 V Appareils monophasés/60 Hz

### REMARQUES :

1. Coupez l'alimentation avant de faire l'entretien.
2. Pour les raccords d'alimentation, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
3. Ne convient pas aux installations de plus de 150 volts à la terre.
4. Pour remplacer le câblage, employer des conducteurs qui résistent à 105 °C.
5. Pour connaître le courant minimal admissible et les protections de surintensité, consultez la plaque signalétique de l'appareil.
6. Branchez à un circuit de 24 V c.a./40 V c.a. de catégorie 2. Voyez le mode d'emploi de la fourniture/appareil de traitement d'air directives pour circuits de commande et trousseaux de relais/transformateurs facultatifs.

1. Coupez l'alimentation avant de faire l'entretien.
2. Pour les raccords d'alimentation, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
3. Ne convient pas aux installations de plus de 150 volts à la terre.

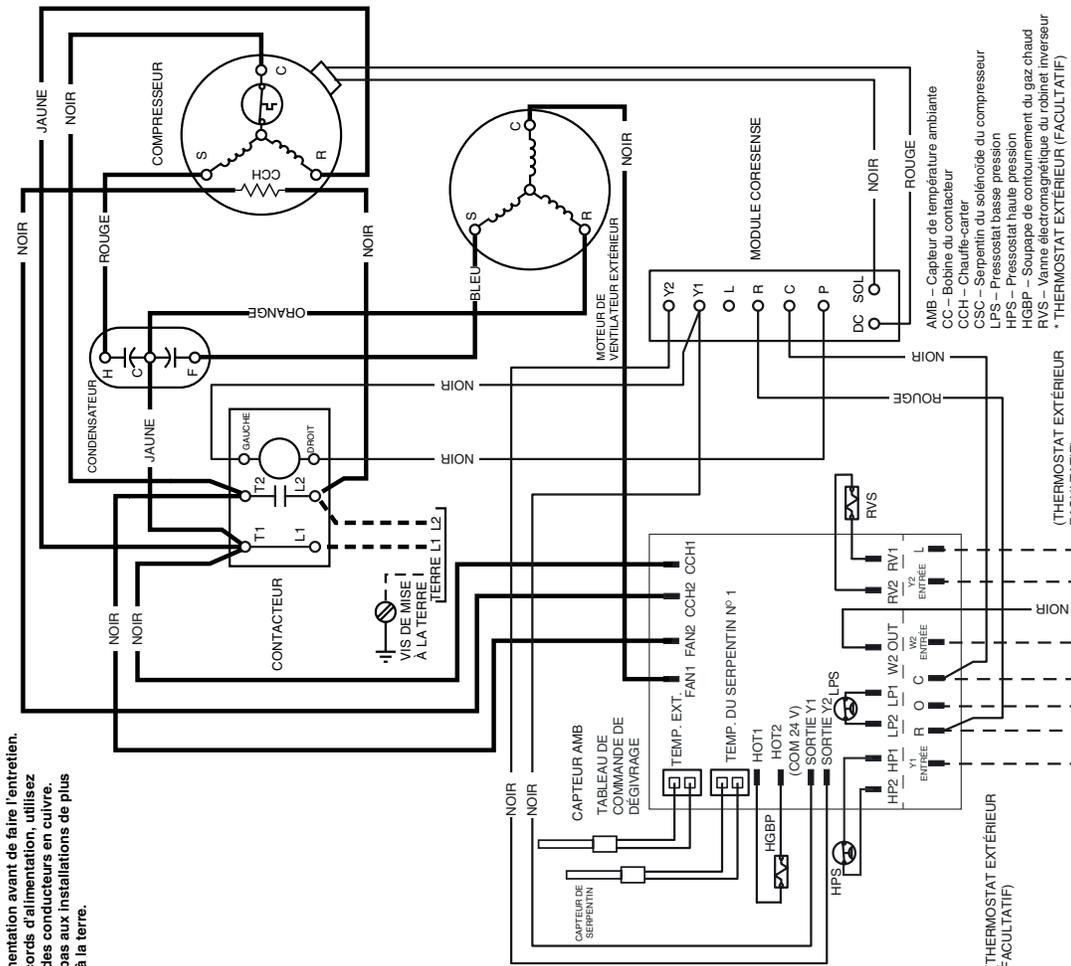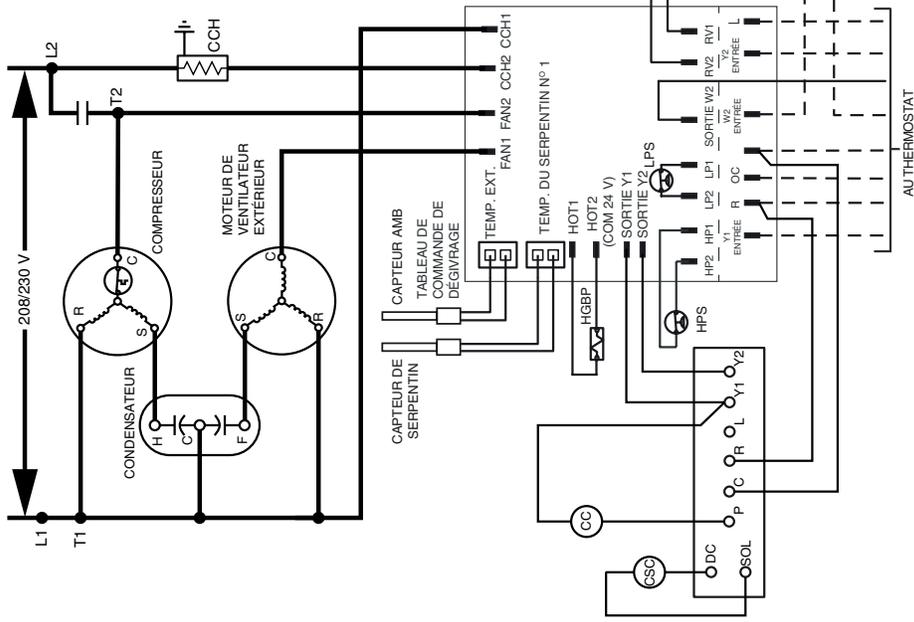

### LÉGENDE :

- CÂBLAGE SUR LE TERRAIN
- TENSION BASSE
- TENSION HAUTE

711456B  
(remplace 711456A)


12/17

Figure 7. Schéma de câblage pour les modèles de 2 tonnes avec Coresense™

# SCHÉMA DE CÂBLAGE

**Thermopompe bi-étages à deux blocs (section extérieure) avec CoreSense et moteur de ventilateur ECM 208/230 V Appareils monophasés/60 Hz**

- REMARQUES :**
1. Coupez l'alimentation avant de faire l'entretien.
  2. Pour les raccords d'alimentation, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
  3. Ne convient pas aux installations de plus de 150 volts à la terre.
  4. Pour remplacer le câblage, employer des conducteurs qui résistent à 105 °C.
  5. Pour connaître le courant minimal admissible et les protections de surintensité, consultez la plaque signalétique de l'appareil.
  6. Branchez à un circuit de 24 V c.a./40 V c.a. de catégorie 2. Voyez le mode d'emploi de la tournaie/appareil de traitement d'air directives pour circuits de commande et trousseaux de relais/transformateurs facultatifs.

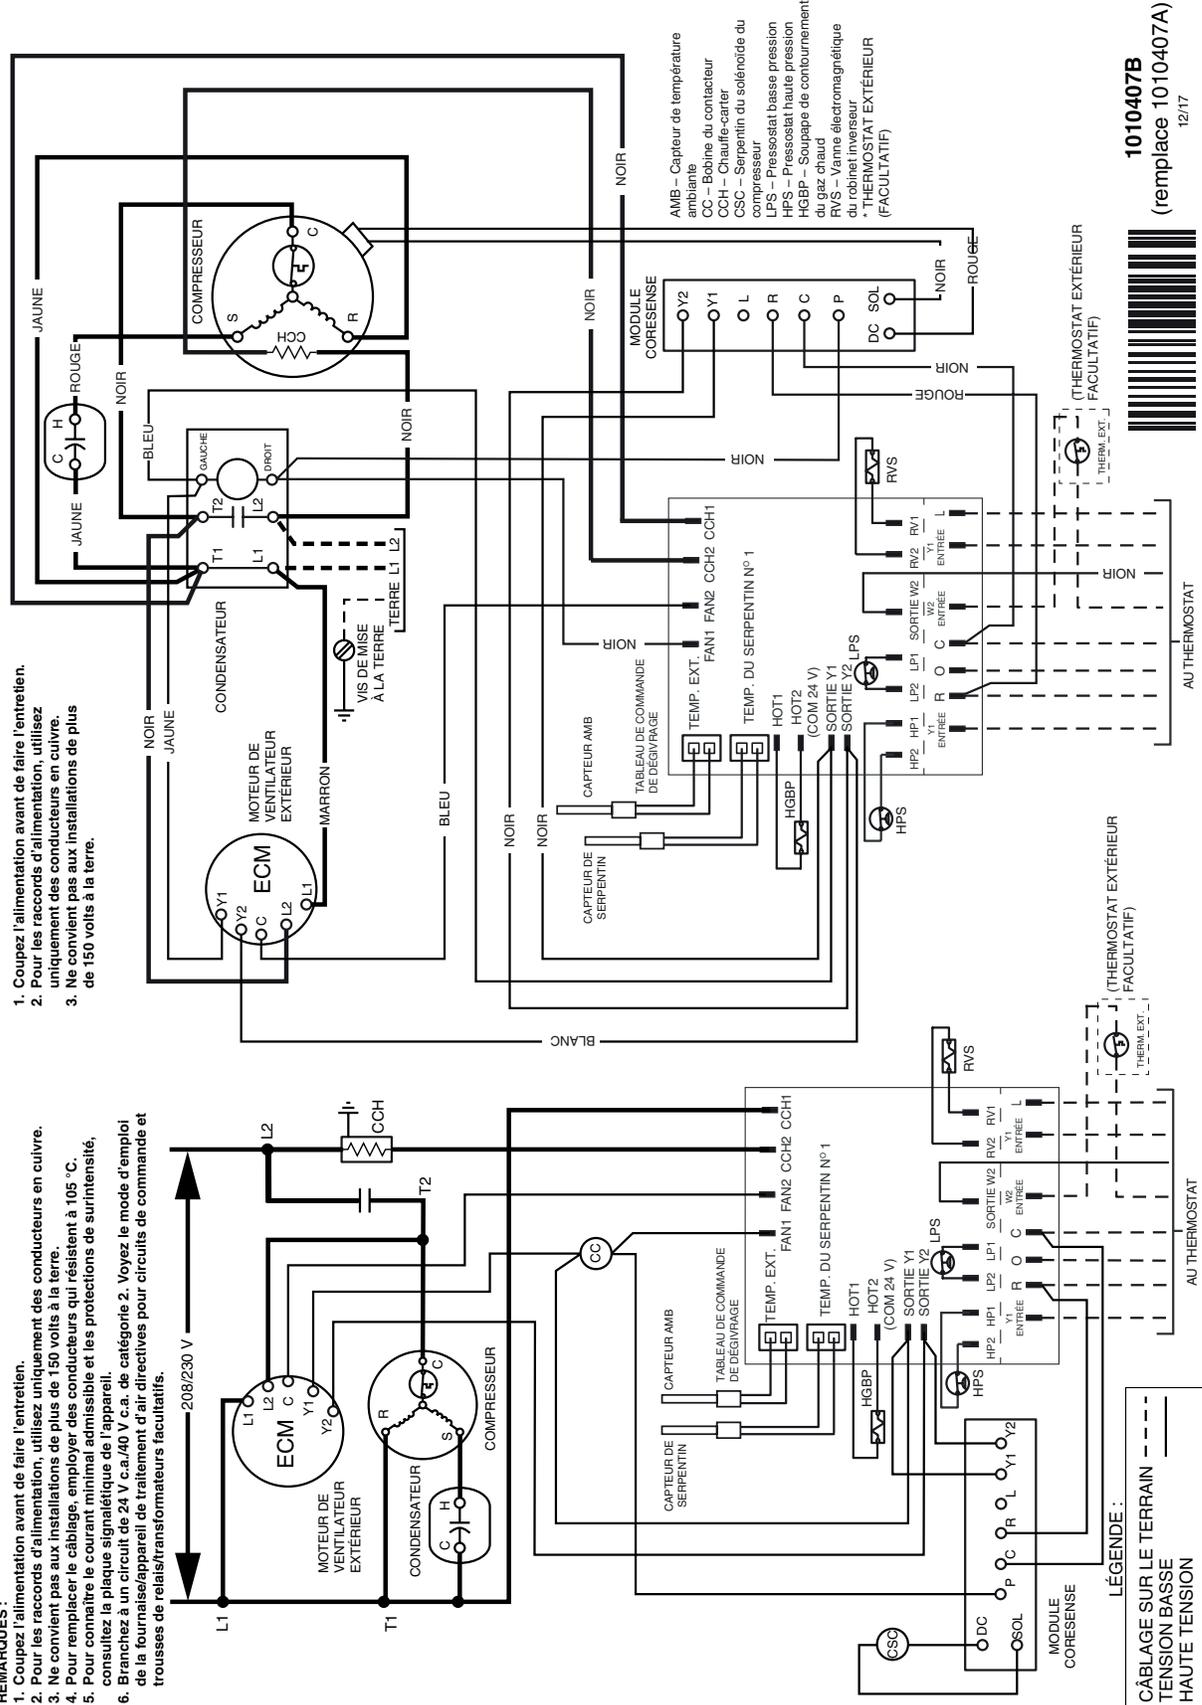

**1010407B**  
(remplace 1010407A)  
12/17



Figure 8. Schéma de câblage pour les modèles de 3, 4, et 5 tonnes avec CoreSense™

## CORESENSE™ TROUBLESHOOTING

DEL DE FONCTIONNEMENT	DESCRIPTION DES DEL D'ÉTAT	RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPANNAGE LIÉ À LA DEL D'ÉTAT
« MARCHE » vert continu	Le module est sous tension et fonctionne normalement	La tension d'alimentation est présente dans les bornes du module
« DÉCLENCHEMENT » rouge continu	Le signal de demande Y du thermostat est présent, mais le compresseur ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le protecteur du compresseur est ouvert <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la pression de tête élevée</li> <li>• Vérifiez la tension d'alimentation du compresseur</li> </ul> </li> <li>2. Le sectionneur de l'appareil extérieur est ouvert</li> <li>3. Le disjoncteur ou le ou les fusibles du circuit du compresseur sont ouverts</li> <li>4. Câble sectionné ou connecteur qui n'établit pas le contact</li> <li>5. Pressostat haute pression ouvert, si le système en possède un</li> <li>6. Panne du contacteur du compresseur en position ouverte</li> </ol>
<b>CODES CLIGNOTANTS D'ALERTE</b>		
Jaune « ALERTE » Code clignotant 1	<b>Durée de marche prolongée</b> Faible charge de frigorigène Le compresseur fonctionne pendant des cycles extrêmement longs	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faible charge de frigorigène</li> <li>2. Le souffleur d'évaporateur ne fonctionne pas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le serpentin de relais et les contacts du ventilateur</li> <li>• Vérifiez le condensateur du moteur du souffleur</li> <li>• Vérifiez s'il y a panne ou obstruction du moteur du souffleur</li> <li>• Vérifiez le câblage et les connecteurs du souffleur d'évaporation</li> <li>• Vérifiez le panneau de commande du souffleur intérieur</li> <li>• Vérifiez si un circuit est ouvert dans le câblage du thermostat</li> </ul> </li> <li>3. Le serpentin d'évaporation est gelé <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la pression d'aspiration est faible</li> <li>• Vérifiez si le réglage du thermostat est excessivement bas</li> <li>• Vérifiez le débit d'air de l'évaporateur (blocage du serpentin ou filtre de retour d'air)</li> <li>• Vérifiez s'il y a une obstruction dans les conduites ou les registres</li> </ul> </li> <li>4. Appareil de mesure défectueux <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'installation du réservoir du détendeur thermostatique (taille, emplacement et contact)</li> <li>• Vérifiez si le détendeur thermostatique/l'orifice fixe est coincé en position fermée ou défectueux</li> </ul> </li> <li>5. Obstruction dans la conduite de liquide (déshydrateur-filtre bloqué si le système en possède un)</li> <li>6. Thermostat défectueux <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a court-circuit dans la sous-base du thermostat ou le câblage</li> <li>• Vérifiez l'installation du thermostat (emplacement, niveau)</li> </ul> </li> </ol>
Jaune « ALERTE » Code clignotant 2	<b>Déclenchement du compresseur (pression)</b> Pression d'évacuation de charge de frigorigène élevée hors des limites supérieures ou compresseur surchargé	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le ventilateur du condenseur ne fonctionne pas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le condensateur du ventilateur</li> <li>• Vérifiez le câblage et les connecteurs du ventilateur</li> <li>• Vérifiez le moteur du ventilateur pour détecter toute panne ou obstruction</li> </ul> </li> <li>2. Pression de refoulement élevée <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le pressostat haute pression est présent dans le système</li> <li>• Vérifiez si le système contient une surcharge de frigorigène</li> <li>• Vérifiez si des produits non condensables sont présents dans le système</li> </ul> </li> <li>3. Mauvaise circulation d'air dans le serpentin du condenseur (saleté, blocage, dommage).</li> <li>4. Fuite substantielle dans la conduite de retour d'air</li> </ol>
Jaune « ALERTE » Code clignotant 3	<b>Cycles du pressostat</b> Le compresseur fonctionne seulement brièvement parce que le pressostat se déclenche à répétition	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relais de temporisation ou tableau de commande défectueux</li> <li>2. Si un pressostat haute pression est présent, vérifiez l'information relative au code clignotant 2</li> </ol>
Jaune « ALERTE » Code clignotant 4	<b>Rotor verrouillé</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le condensateur de marche est en panne</li> <li>2. Faible tension de ligne (communiquiez avec le fournisseur d'électricité si la tension est faible au sectionneur) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les branchements</li> </ul> </li> <li>3. Excès de frigorigène liquide dans le compresseur</li> <li>4. Les paliers du compresseur sont grippés <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesurez le niveau d'huile du compresseur</li> </ul> </li> </ol>
Jaune « ALERTE » Code clignotant 5	<b>Déclenchement du compresseur (marche modérée)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le souffleur d'évaporateur ne fonctionne pas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le serpentin de relais et les contacts du ventilateur</li> <li>• Vérifiez le condensateur du moteur du souffleur</li> <li>• Vérifiez s'il y a panne ou obstruction du moteur du souffleur</li> <li>• Vérifiez le câblage et les connecteurs du souffleur d'évaporation</li> <li>• Vérifiez le panneau de commande du souffleur intérieur</li> <li>• Vérifiez si un circuit est ouvert dans le câblage du thermostat</li> </ul> </li> <li>2. Appareil de mesure défectueux <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'installation du réservoir du détendeur thermostatique (taille, emplacement et contact)</li> <li>• Vérifiez si le détendeur thermostatique/l'orifice fixe est coincé en position fermée ou défectueux</li> </ul> </li> <li>3. Mauvaise circulation d'air dans le serpentin du condenseur (saleté, blocage, dommage)</li> <li>4. Faible charge de frigorigène</li> </ol>

**Table 3. Diagnostics et dépannage à DEL Coresense™**

DEL DE FONCTIONNEMENT	DESCRIPTION DES DEL D'ÉTAT	RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPANNAGE LIÉ À LA DEL D'ÉTAT
Jaune « ALERTE » Code clignotant 8	<b>Contacteur soudé</b> Le compresseur fonctionne sans cesse	1. Le contacteur du compresseur est en panne et fermé 2. Le signal de demande du thermostat n'est pas branché au module
Jaune « ALERTE » Code clignotant 9	<b>Alimentation basse tension</b> Tension inférieure à 18 V	1. Le transformateur de circuit de commande est surchargé 2. Faible tension de ligne (communiquez avec le fournisseur d'électricité si la tension est faible au sectionneur)
<b>CODES CLIGNOTANTS DE VERROUILLAGE</b>		
Rouge « VERROUILLAGE » Code clignotant 2 Jaune éteint	<b>Déclenchement du compresseur (pression)</b> Le compresseur se verrouille après 4 déclenchements consécutifs ou 10 déclenchements totaux du compresseur (pression)	1. Le ventilateur du condenseur ne fonctionne pas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le condensateur du ventilateur</li> <li>• Vérifiez le câblage et les connecteurs du ventilateur</li> <li>• Vérifiez le moteur du ventilateur pour détecter toute panne ou obstruction</li> </ul> 2. Pression de refoulement élevée <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le pressostat haute pression est présent dans le système</li> <li>• Vérifiez si le système contient une surcharge de frigorigène</li> <li>• Vérifiez si des produits non condensables sont présents dans le système</li> </ul> 3. Mauvaise circulation d'air dans le serpentin du condenseur (saleté, blocage, dommage) 4. Fuite substantielle dans la conduite de retour d'air
Rouge « VERROUILLAGE » Code clignotant 3 Jaune éteint	<b>Cycles du pressostat</b> Le compresseur se verrouille après 4 cycles consécutifs ou 10 cycles totaux du pressostat	1. Relais de temporisation ou tableau de commande défectueux 2. Si un pressostat haute pression est présent, vérifiez l'information relative au code clignotant 2
Rouge « VERROUILLAGE » Code clignotant 4 Jaune éteint	<b>Rotor verrouillé</b> Le compresseur se verrouille après 10 verrouillages consécutifs du rotor	1. Le condensateur de marche est en panne 2. Faible tension de ligne (communiquez avec le fournisseur d'électricité si la tension est faible au sectionneur) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les branchements</li> </ul> 3. Excès de frigorigène liquide dans le compresseur 4. Les paliers du compresseur sont grippés <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesurez le niveau d'huile du compresseur</li> </ul>
Rouge « VERROUILLAGE » Code clignotant 5 Jaune éteint	<b>Déclenchement du compresseur (marche modérée)</b>	1. Le souffleur d'évaporateur ne fonctionne pas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le serpentin de relais et les contacts du ventilateur</li> <li>• Vérifiez le condensateur du moteur du souffleur</li> <li>• Vérifiez s'il y a panne ou obstruction du moteur du souffleur</li> <li>• Vérifiez le câblage et les connecteurs du souffleur d'évaporation</li> <li>• Vérifiez le panneau de commande du souffleur intérieur</li> <li>• Vérifiez si un circuit est ouvert dans le câblage du thermostat</li> </ul> 2. Appareil de mesure défectueux <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'installation du réservoir du détendeur thermostatique (taille, emplacement et contact)</li> <li>• Vérifiez si le détendeur thermostatique/l'orifice fixe est coincé en position fermée ou défectueux</li> </ul> 3. Mauvaise circulation d'air dans le serpentin du condenseur (saleté, blocage, dommage) 4. Faible charge de frigorigène
Rouge « VERROUILLAGE » Code clignotant 6 Jaune éteint	<b>Circuit de démarrage ouvert</b> Courant seulement dans le circuit de marche	1. Le condensateur de marche est en panne 2. Circuit ouvert dans l'enroulement de démarrage ou les branchements du compresseur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le câblage et les connecteurs entre l'alimentation et la borne « S » du compresseur</li> </ul> 3. L'enroulement de démarrage du compresseur est endommagé <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la résistance à l'enroulement du moteur du compresseur</li> </ul>
Rouge « VERROUILLAGE » Code clignotant 7 Jaune éteint	<b>Circuit de marche ouvert</b> Courant seulement dans le circuit de démarrage	1. Circuit ouvert dans l'enroulement de marche ou les branchements du compresseur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le câblage et les connecteurs entre l'alimentation et la borne « R » du compresseur</li> </ul> Confirmez le positionnement approprié des fils tel que montré dans <a href="#">Figure 3, (page 5)</a> . 2. Enroulement de marche du compresseur endommagé <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la résistance à l'enroulement du moteur du compresseur</li> </ul>
Rouge « VERROUILLAGE » Code clignotant 10	<b>Protection contre les surintensités</b> Le courant vers PROT est supérieur à 2 A	1. Vérifiez si le contacteur est court-circuité à la terre 2. Vérifiez si le câblage vers la borne PROT est incorrect

\* Le chiffre du code clignotant correspond au nombre de clignotements successifs du voyant DEL, suivi d'une pause, puis repris. Le clignotement simultané des voyants DEL de DÉCLENCHEMENT et d'ALERTE signifie que la tension du circuit de commande est trop faible pour le fonctionnement.

**Tableau 3. Diagnostics Coresense et dépannage à DEL – suite**





## LISTE DE CONTRÔLE D'INSTALLATION

<b>ADRESSE DE L'INSTALLATION :</b>		
VILLE	PROVINCE	
N° MODÈLE DE L'APPAREIL		
N° SÉRIE DE L'APPAREIL		
<b>NOM DE L'INSTALLATEUR :</b>		
VILLE	PROVINCE	
Dégagements minimaux de l'appareil installé montré <a href="#">page 3</a> ?	OUI	NON
Les renseignements sur le propriétaire ont-ils été passés en revue avec le propriétaire de la maison?	OUI	NON
Les documents ont-ils été laissés à proximité de l'appareil?	OUI	NON

SYSTÈME FRIGORIFIQUE		
L'appareil a-t-il eu une période de chauffage du carter de 24 heures?	OUI	NON
Étage 1 – pression hydraulique (côté élevé)		
Étage 1 – pression d'aspiration (côté bas)		

CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Les branchements électriques sont-ils serrés?	OUI	NON
La polarité de la tension de ligne est-elle correcte?	OUI	NON
Tension nominale :		
Le thermostat a-t-il été étalonné?	OUI	NON
Le thermostat est-il de niveau?	OUI	NON
Le réglage de l'anticipateur de chaleur est correct? (s'il y a lieu)	OUI	NON

### PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre distributeur. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et le numéro de série complets de l'appareil au moment de commander des pièces de rechange.

#### ÉLECTRIQUES :

- Condensateurs
- Compresseurs
- Contacteurs
- Pressostats
- Relais
- Rupteurs thermique
- Thermostats
- Relais de temporisation
- Transformateurs

#### MOTEURS :

- Moteur du souffleur
- Moteur de ventilateur

#### COMPOSANTES :

- Ensemble souffleur
- Panneaux du boîtier
- Détendeurs
- Grille du ventilateur
- Déshydrateurs-filtres

**We Encourage  
Professionalism**



Through Technician  
Certification by NATE



**Intertek**



**1025253F0**  
(Nouveau)